

PLANTA BAIXA


BAIAS
1/50
ESC

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)			Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)
					13	40	60																	
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	6	4	10	200	889	838	R	838			1.00	0.80	3.4	7.0	1.5	17.5	10	10	0.58	0.58
2	Tomadas	F+N+T	B1	127 V				2	444	400	S		400		1.00	0.80	2.2	3.5	2.5	24.0	10	10	0.17	0.17
TOTAL					6	4	10	2	1333	1238	R+S	838	400	0										

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos)	1.33	75.00	1.00
TOTAL			1.00

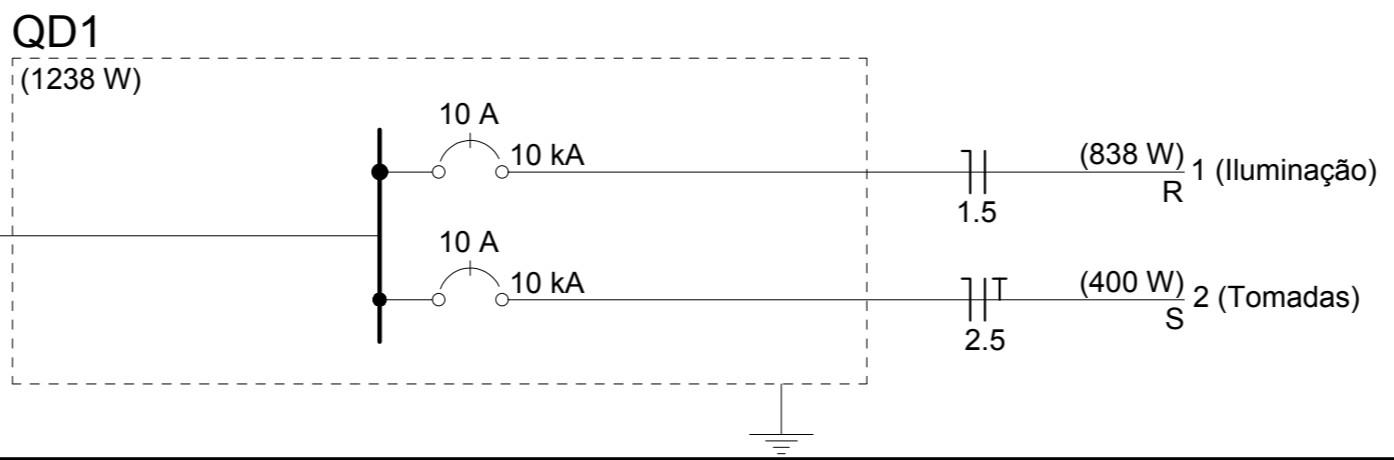

- Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
- Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
- Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
- Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular
- Lâmpada Led 13 W
- Ponto genérico de luz 60W
- Quadro de distribuição
- Tomada baixa a 0,30m do piso

TÍTULO		CENTRO DE CASTRAÇÃO MUNICIPAL			
LOCALIZAÇÃO	LOCAL DA EDIFICAÇÃO	SETOR: 01	QUADRA: 01	LOTE: 231	ÁREA: 3063,09M²
		FRAÇÃO IDEAL: 01	ÁREA PERMEÁVEL: NA	MACRO ZONA: NA	
		TAXA DE OCUPAÇÃO: 1,95%	COEF. DE APROVEITAMENTO: 0,0195		
		LOGRADOURO: RUA ANTÔNIO LACERDA, N° 620			
		BAIRRO: CENTRO			
		CIDADE: POMPÉU			
UF: MINAS GERAIS		CEP: 35.640-000			
EDIFICAÇÃO	ÁREAS	DESCRIÇÃO	NATUREZA	QUANTIFICAÇÃO	
		TÉRREO	BAIAS	95,70m²	
		ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA		95,70m²	
PROPRIETÁRIO	DADOS	MUNICÍPIO DE POMPÉU CNPJ: 18.296.681/0001-42			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	AUTOR DO PROJETO	JOSÉ CELSO ALVES MELGAÇO CREA/MG: 126.671/D			
LOCAL DATA	POMPÉU, 07 DE OUTUBRO DE 2019		REVISÃO:	01	
CONTEÚDO	PROJETO ELETRICO, QUADRO DE CARGAS, QUADRO DE DEMANDAS, DIAGRAMA UNIFILAR			FOLHA: 01/01 FORMATO: A2	